
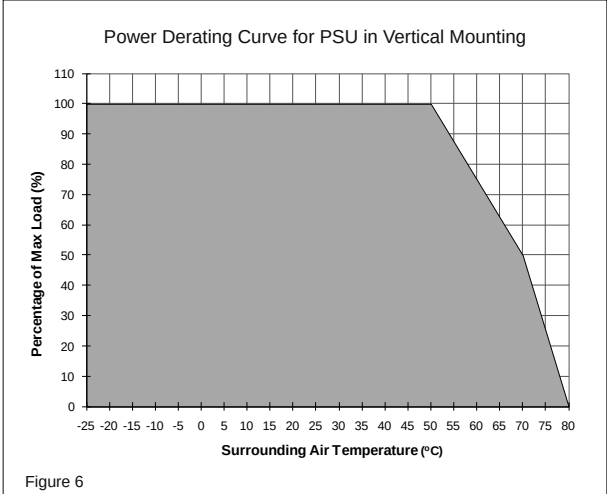
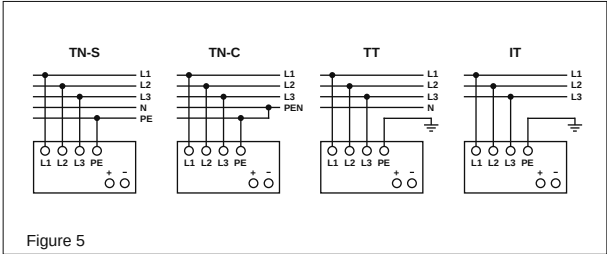
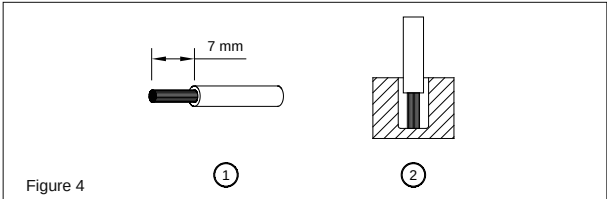
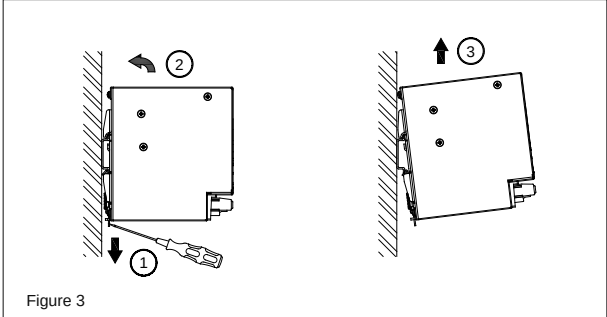
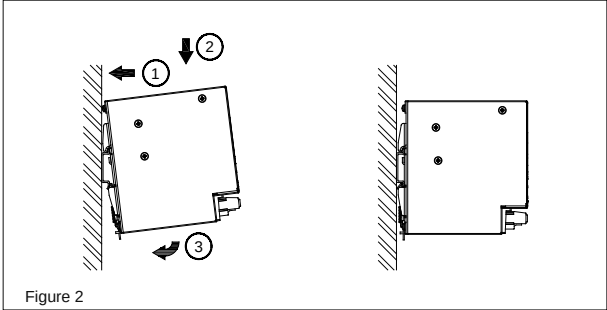


DEUTSCH

Anleitung

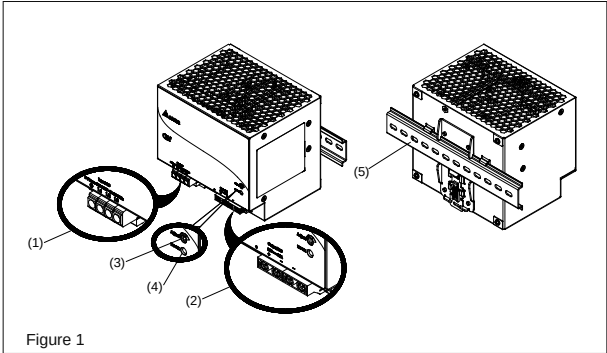

1. Sicherheitsvorschriften

- Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen oder es vom Netz trennen. Explosionsgefahr!
- Um eine ausreichende Konvektionskühlung zu gewährleisten, halten Sie ober und unterhalb des Gerätes einen Abstand von 50 mm ein sowie einen seit lichen Abstand von 5 mm zu anderen Geräten.
- Beachten Sie, dass das Gehäuse des Gerätes sehr heiß werden kann, abhängig von der Umgebungstemperatur und der Last an der Spannungsversorgung. Verbrennungsgefahr! Bitte nicht berühren.
- Verbinden und trennen Sie die Anschlüsse nur, wenn die Spannung abgeschaltet ist!
- Führen Sie keine Objekte in das Gerät ein!
- Nachdem das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt wurde liegt über einen Zeitraum von mindestens 5 Minuten noch gefährliche Spannung an dem Gerät an.
- Die Netzgeräte sind Einbaugeräte und müssen in einem Schrank oder Raum (Innenraum ohne Kondensation) installiert werden, der relativ frei von leitenden Schmutzstof fen ist.

VORSICHT: „Zum Einsatz nur im Innenbereich“.

- Für DRP024V480W3BA:
- Gefährlicher Bereich / ATEX: cCSAus [Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D T4, Ta = -25°C bis +80°C (> +50°C derating)]
 - II 3G Ex nA IIC T4 Gc, Ta = -25°C bis +80°C (> +50°C derating)
 - Zertifikat Nr. EPS 13 ATEX 1 575 X
 - Die Stromversorgung muss bei der endgültigen Installation mindestens in einem IP54 Gehäuse oder Schrank montiert werden. Das Gehäuse oder der Schrank müssen die EN60079-0 oder EN60079-15 Norm erfüllen.
 - Warnung: Explosionsgefahr – Das Austauschen von Komponenten kann die Eignung für Klasse I, Abteilung 2 beeinträchtigen.
 - Warnung: Explosionsgefahr – Anlage nur dann abtrennen oder potentiometer einstellen, wenn die Stromversorgung unterbrochen oder die Umgebung als nicht gefährlich eingestuft wurde.

2. Gerätebeschreibung (Abb. 1)

- Eingangsklemmen
- Ausgangsklemmen
- Potentiometer zur Einstellung der DC-Ausgangsspannung
- LED für Statusanzeige „DC OK“ (grün)
- Universelles Montageschiensystem

3. Montage (Abb. 2)

Das Netzteil kann auf 35 mm DIN-Schienen gemäß EN60715 montiert werden. Bei vertikalem Einbau sollte das Gerät so eingebaut werden, dass der Klemmenleistenblock (Eingang) auf der linken Seite ist.

- Jedes Gerät wird installationsfertig geliefert.
- Einrasten des Geräts in DIN-Schiene, wie in Abb. 2 dargestellt:
- Kippen Sie das Gerät leicht nach oben und setzen Sie es auf die DIN-Schiene auf.
 - Kippen Sie das Gerät jetzt wieder nach unten bis zum Anschlag am unteren Teil der Schiene.
 - Drücken Sie nun den unteren Teil des Gerätes so fest gegen die Schiene bis das Gerät auf der Schiene einrastet.
 - Rütteln Sie leicht am Gerät, um zu überprüfen, ob es korrekt eingerastet ist.

4. Demontage (Abb. 3)

Ziehen Sie zur Demontage den Einrasthebel mit einem Schraubendreher nach unten, wie in Abb. 3 dargestellt. Kippen Sie das Netzteil in die entgegengesetzte Richtung nach oben, klinken Sie den Einrasthebel aus und nehmen Sie das Netzteil nach oben von der DIN-Schiene ab.

5. Anschluss

Die Anschlussklemmen erlauben eine schnelle und einfache Verdrahtung des Geräts. Sie können flexible (feindrähtige Leitung) oder feste Kabel mit folgenden Querschnitt verwenden:

Tabelle 1

Siehe Abb. 1:	Flexibel / Starr		Anzugsmoment	
	(mm²)	(AWG)	(kgf-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,4	8,1
(2)	3,3-5,3	12-10	9,4	8,1

Um sichere und stoßfeste Anschlüsse gewährleisten zu können, sollte die Absisolierlänge 7 mm betragen (siehe Abb. 4 (1)). Bitte sorgen Sie dafür, dass die Kabel vollständig in die Anschlussklemmen eingeführt werden, siehe Abb. 4 (2).


Gemäß EN60950 / UL60950 und EN62368 / UL62368 sind für flexible Kabel Aderendhülsen erforderlich. Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die für Betriebstemperaturen von mindestens 60°C, 60°C / 75°C für die USA und mindestens 75°C für Umgebungstemperaturen unter 50°C und mindestens 90°C für Umgebungstemperaturen über 50°C für Kanada ausgelegt sind, um die UL-Anforderungen erfüllen zu können.

5.1. Anschluss der Eingangsklemmen (Abb. 1, Abb. 5)

Verwenden Sie die Eingangsklemmen L1, L2, L3 und PE (Schutzleiter), um den 3-phasigen 400-500Vac-Anschluss herzustellen. Abb. 5 zeigt den Anschluss an die unterschiedlichen Netztypen.

Im Fall eines Phasenausfalls ist ein uneingeschränkter Betrieb des Gerätes bei Nennleistung noch möglich.

Das Gerät verfügt über eine interne, nicht austauschbare Sicherung am L1, L2 und L3-Pin. Es wurde getestet und zugelassen mit handelsüblichen Sicherungen von 20 A (UL) und 16 A (IEC) ohne weitere Schutzleinrichtungen. Ein externer Schutz ist nur dann notwendig, wenn der Nennstrom größer als 20 A ist. Falls ein externer Schutz zur Anwendung kommt, sollte mindestens eine Sicherung des Typs 16 A-B oder 8 A-C verwendet werden.



Die interne Sicherung darf nicht vom Anwender ausgetauscht werden. Schicken Sie das Gerät im Falle eines Defekts zur Reparatur zum Hersteller zurück.

5.2. Anschluss der Ausgangsklemmen (Abb. 1 (2))

Verwenden Sie die Schraubklemmen „+“ und „-“, um den 24Vdc-Anschluss herzustellen. Am Ausgang stehen 24Vdc zur Verfügung. Die Ausgangsspannung kann am Potentiometer zwischen 24 und 28Vdc eingestellt werden. Die grüne LED „DC OK“ zeigt die korrekte Funktion des Ausgangs an (Abb. 1 (4)). Das Gerät verfügt über einen Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz, der auf 35Vdc begrenzt ist.

5.3. Ausgangskennlinie

Das Gerät funktioniert normal, solange die Netz- und Lastbedingungen im Betriebsbereich des Geräts liegen. Im Fall eines Kurzschlusses oder einer Überlast fallen Ausgangsspannung und –strom ab (bei $I_{\text{Überlast}}$ bzw. $I_{\text{Kurzschluss}} > I_{\text{Überstrom}} (150\%)$). Die Sekundärspannung wird dabei so lange abgesenkt, bis der sekundärseitige Kurzschluss oder die Überlast behoben sind.

5.4. Temperaturverhalten (Abb. 6)

Beträgt die Umgebungstemperatur über +50°C (Vertikal), muss die Ausgangsleistung entsprechend dem Temperaturanstieg um 2,5% pro Celsius reduziert werden und bei +70°C bis +80°C (Vertikal), muss die Ausgangsleistung entsprechend dem Temperaturanstieg um 5% pro Celsius reduziert werden. Wird die Ausgangsleistung bei einer Umgebungstemperatur von > 50°C nicht herabgesetzt, löst der thermische Überlastschutz aus und schaltet das Gerät ab. Das Gerät bleibt dann so lange in diesem Zustand bis die Umgebungstemperatur oder die Last soweit abgesenkt wurde, dass das Gerät wieder im Normalbetrieb arbeiten kann.

DEUTSCH

Technische Daten

Eingangskennwerte (AC)	
Nenneingangsspannung und Frequenz	3 x 400-500Vac / 50-60Hz oder 500Vdc (nur für ITE)
Spannungsbereich	320-600Vac (DC-Eingangsspannungsbereich 450-800Vdc)
Frequenzbereich	47-63Hz
Nennstrom	< 1.00A bei 3 x 400Vac < 1.00A bei 500Vdc
Einschaltstrombegrenzung (+25°C, Kaltstart)	< 50A bei 3 x 400Vac & 3 x 500Vac, Spannungsquelle bis zu 3kVA < 120A bei 3 x 400Vac & 3 x 500Vac, Spannungsquelle bis zu 18kVA
Netzausfallüberbrückung bei Nennlast	> 20ms bei 3 x 400Vac & 3 x 500Vac
Einschaltzeit	< 1 sec.
Interne Sicherung	T 3.15A / 500V
Ableitstrom	< 3,5mA
Ausgangskennwerte (DC)	
Nennausgangsspannung U_o / Toleranz	24 Vdc $\pm$ 2%
Einstellbereich der Ausgangsspannung	24-28Vdc (max. Leistung $\leq$ 480W)
Nennstrom	20A
Derating (Leistungsherabsetzung)	> 50°C (2,5% / °C), > 70°C (5% / °C) Vertikal
Anlaufen bei Kapazitiven Lasten	Max. 10.000µF
Max. Verlustleistung Leerlauf/Nennlast	53W
Wirkungsgrad (bei 400Vac & 500Vac und Nennwerten)	> 90,0% bei 3 x 400Vac & 3 x 500Vac
Restwelligkeit / Schaltspitzen (20MHz) (bei Nennwerten)	< 50mVpp / < 150mVpp
Parallelschaltbarkeit	DRR-20C / DRR-40C / mit ORing Diode
Allgemeine Kennwerte	
Gehäusetyp	Aluminium
Statusanzeige	Grüne LED „DC OK“
MTBF (mittlere Betriebszeit zwischen Ausfällen)	> 300.000 Std., entsprechend Telcordia
Abmessungen (H x B x T)	121 mm x 140 mm x 117,3 mm
Gewicht	1,35 kg
Art der Anschlussklemme	Schraubanschluss
Absolierlänge	7 mm
Betriebstemperaturbereich (Umgebungstemperatur)	-25°C bis +80°C (Leistungsherabsetzung gemäß Abb. 6)
Lagertemperaturbereich	-25°C bis +85°C
Luftfeuchte bei +25°C, keine Betauung	< 95% relative Luftfeuchte
Vibration (außer Betrieb)	10 bis 500Hz, Besch. 30 m/S², 0,35 mm Einzelamplitude (3G max.) für 60 min. in X, Y & Z Richtung, gemäß IEC60068-2-6
Stoßfestigkeit (außer Betrieb, in alle Richtungen)	30G (300 m/S²) in alle Richtungen gemäß IEC60068-2-27
Verschmutzungsgrad	2
Höhe (Betrieb)	2000 Meter für die industrielle Anwendung 2500 Meter für ITE-Anwendung
Klimaklasse	3K3 gemäß EN60721
Sicherheit und Schutzleinrichtungen	
Überspannungsschutz gegen transiente Überspannungen	VARISTOR
Strombegrenzung bei Kurzschluss	$I_{\text{Überstrom}} = 150\%$ der max. Ausgangsleistung
Überspannungsschutz gegen interne Überspannungen	Ja
Isolationsspannung Eingang / Ausgang Eingang / Schutzleiter Ausgang / Schutzleiter	4,0kVac 2,0kVac 1,5kVac
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Klasse I mit Schutzleiteranschluss

ENGLISH

Installation notes

1. Safety instructions

- Switch main power off before connecting or disconnecting the device. Risk of explosion!
- To guarantee sufficient convection cooling, keep a distance of 50 mm above and below the device as well as a lateral distance of 5 mm to other units.
- Note that the enclosure of the device can become very hot depending on the ambient temperature and load of the power supply. Risk of burns! Do not touch.
- The main power must be turned off before connecting or disconnecting wires to the terminals!
- Do not introduce any objects into the unit!
- Dangerous voltage present for at least 5 minutes after disconnecting all sources of power.
- The power supplies are built-in units and must be installed in a cabinet or room (condensation free environment and indoor location) that is relatively free of conductive contaminants.

CAUTION: “FOR USE IN A CONTROLLED ENVIRONMENT”.

For DRP024V480W3BA:

- Hazardous Location / ATEX: cCSAus [Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4, Ta = -25°C to +80°C (> +50°C derating)]
- II 3G Ex nA IIC T4 Gc, Ta = -25°C to +80°C (> +50°C derating)
- Certificate No. EPS 13 ATEX 1 575 X
- The power supplies unit must be installed in minimum IP54 enclosure or cabinet in the final installation. The enclosure or cabinet must comply with EN60079-0 or EN60079-15.
- Warning: Explosion Hazard - Substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2.
- Warning: Explosion Hazard - Do not disconnect equipment or adjust potentiometer unless the power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.

2. Device description (Fig. 1)

- Input terminal block connector
- Output terminal block connector
- DC voltage adjustment potentiometer
- DC OK control LED (green)
- Universal mounting rail system

3. Mounting (Fig. 2)

The power supply unit can be mounted on 35 mm DIN rails in accordance with EN 60715. For Vertical Mounting, the device should be installed with input terminal block on the left side.

Each device is delivered ready to install.

Snap on the DIN rail as shown in Fig. 2:

- Tilt the unit slightly upwards and put it onto the DIN rail.
- Push downwards until stopped.
- Press against the bottom front side for locking.
- Shake the unit slightly to ensure that it is secured.

4. Dismounting (Fig. 3)

To uninstall, pull or slide down the latch as shown in Fig. 3. Then, slide the PSU in the opposite direction, release the latch and pull out the PSU from the rail.

5. Connection

The terminal block connectors allow easy and fast wiring.

You can use flexible (stranded wire) or solid cables with the following cross sections:

Table 1

Refer to Fig. 1:	Stranded / Solid		Torque	
	(mm²)	(AWG)	(kgf-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,4	8,1
(2)	3,3-5,3	12-10	9,4	8,1

To secure reliable and shock proof connections, the stripping length should be 7 mm (see Fig. 4 (1)). Please ensure that wires are fully inserted into the connecting terminals as shown in Fig. 4 (2).

In accordance to EN60950 / UL60950 and EN62368 / UL62368, flexible cables require ferrules. Use appropriate copper cables designed to sustain operating temperature of:


- 60°C, 60°C / 75°C for USA
- At least 75°C for ambient not exceeding 50°C, and 90°C for ambient exceeding 50°C for Canada.

5.1. Input connection (Fig. 1, Fig. 5)

Use L1, L2, L3 and PE connections of input terminal connector (see Fig. 5) to establish the 3 x 400-500Vac connection. Fig. 5 shows the connection to the various network types.

In the event of a phase failure, unrestricted operation is possible with nominal capacity.

The unit is protected with internal fuse (not replaceable) at L1, L2 and L3 pins, which have been tested and approved on 20A (UL) and 16A (IEC) branch circuits without additional protection device. An external protection device is only required if the supplying branch has an ampacity greater than above. Thus, if an external protective device is necessary, or, utilized, a minimum value of 16A B- or 8A C- characteristic breaker should be used.



The internal fuse must not be replaced by the user. In case of internal defect, return the unit for inspection to the manufacturer.

5.2. Output connection (Fig. 1 (2))

Use the “+” and “-” screw connections to establish the 24Vdc connection. The output provides 24Vdc. The output voltage can be adjusted from 24 to 28Vdc on the potentiometer. The green LED DC OK displays correct function of the output (Fig. 1 (4)). The device has a short circuit and overload protection and an over voltage protection limited to 35Vdc.

5.3. Output characteristic curve

The device functions normal under operating line and load conditions. In the event of a short circuit or over load the output voltage and current collapses (I_{OL} or I_{SC} is $> I_{\text{Surge}} (150\%)$). The secondary voltage is reduced and bounces until short circuit or over load on the secondary side has been removed.

5.4. Thermal behavior (Fig. 6)

In the case of ambient temperatures above +50°C (Vertical), the output capacity has to be reduced by 2.5% per degree Celsius increase in temperature, and at +70°C to +80°C (Vertical), the output capacity has to be reduced by 5% per degree Celsius increase in temperature. If the output capacity is not reduced when $T_{\text{amb}} > 50^\circ\text{C}$, the device will run into thermal protection by switching off i.e. device will go in bouncing mode and will recover when ambient temperature is lowered or load is reduced as far as necessary to keep device in working condition.

ENGLISH

Technical data

Input (AC)	
Nominal input voltage and frequency	3 x 400-500Vac / 50-60Hz or 500Vdc (for ITE only)
Voltage range	320-600Vac (DC input range 450-800Vdc)
Frequency	47-63Hz
Nominal current	< 1.00A @ 3 x 400Vac < 1.00A @ 500Vdc
Inrush current limitation (+25°C, cold start)	< 50A @ 3 x 400Vac & 3 x 500Vac, AC Source capability up to 3kVA < 120A @ 3 x 400Vac & 3 x 500Vac, AC Source capability up to 18kVA
Hold-up time	> 20ms @ 3 x 400Vac & 3 x 500vac
Start-up time	< 1 sec.
Internal fuse	T 3.15A / 500V
Leakage current	< 3,5mA
Output (DC)	
Nominal output voltage U_o / tolerance	24Vdc $\pm$ 2%
Adjustment range of the voltage	24-28Vdc (maximum power $\leq$ 480W)
Nominal current	20A
Derating	> 50°C (2,5% / °C), > 70°C (5% / °C) in Vertical
Startup with capacitive loads	Max. 10.000µF
Max. power dissipation idling / nominal load approx.	53W
Efficiency (at 400Vac & 500Vac and nominal values)	> 90,0% @ 3 x 400Vac & 3 x 500Vac
Residual ripple / peak switching (20MHz) (at nominal values)	< 50mVpp / < 150mVpp
Parallel operation	DRR-20C / DRR-40C / With ORing Diode
General Data	
Type of housing	Aluminium
Signals	Green LED DC OK
MTBF	> 300,000 hrs. as per Telcordia
Dimensions (L x W x D)	121 mm x 140 mm x 117,3 mm
Weight	1,35 kg
Connection method	Screw connection
Stripping length	7 mm
Operating temperature (surrounding air temperature)	-25°C to +80°C (Refer to Fig. 6)
Storage temperature	-25°C to +85°C
Humidity at +25°C, no condensation	< 95% RH
Vibration (non-operating)	10 to 500Hz @ 30 m/S² (3G peak); displacement of 0,35 mm; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc. with IEC60068-2-6
Shock (non-operating, in all directions)	30G (300 m/S²) in all directions according to IEC60068-2-27
Pollution degree	2
Altitude (operating)	2000 Meters for industrial application 2500 Meters for ITE application
Climatic class	3K3 according to EN60721
Safety and Protection	
Transient surge voltage protection	VARISTOR
Current limitation at short-circuits approx.	$I_{\text{Surge}} = 150\%$ of P_{Omax} typically
Surge voltage protection against internal surge voltages	Yes
Isolation voltage: Input / output Input / PE Output / PE	4,0kVac 2,0kVac 1,5kVac
Protection degree	IP20
Safety class	Class I with PE connection

FRANÇAIS

Instruction d’installation

- 1. Consignes de sécurité**
- Mettez l'alimentation générale hors tension avant de connecter ou de déconnecter l'appareil. Danger d'explosion!
 - Afin d'assurer un refroidissement par convection suffisant, veuillez respecter une distance de 50 mm au-dessus et au-dessous de l'appareil et une distance latérale de 5 mm par rapport aux autres appareils.
 - Remarque: selon la température ambiante et la charge de l'alimentation électrique, le boîtier de l'appareil peut s'échauffer considérablement. Risque de brûlure! Ne pas toucher.
 - Mettez toujours hors tension avant de connecter ou de déconnecter un connecteur!
 - N'introduisez aucun objet dans l'appareil!
 - Après déconnexion de toutes ses sources d'alimentation, une tension rémanente dangereuse reste appliquée à l'appareil pendant au moins 5 minutes.
 - Les alimentations sont des unités intégrées et doivent être installées dans une armoire ou dans une salle (emplacement couvert et sans condensation) qui est relativement exempté de contaminants conducteurs.

• **ATTENTION:**
« Pour utilisation en environnement contrôlée ».

- Pour DRP024V480W3BA:
- Zone dangereuse / ATEX : cCSAus [Classe I, Division 2, Groupe A, B, C, D T4, Ta = -25°C à +80°C (> +50°C derating)]
 - (E) II 3G Ex nA IIC T4 Gc, Ta = -25°C à +80°C (> +50°C derating) Certificat No. EPS 13 ATEX 1 575 X
 - Dans installation finale, le bloc d'alimentation doit être installé dans un boîtier ou armoire électrique avec l'indice de protection IP54 au minimum. Le boîtier ou l'armoire électrique doivent être conformes à la norme EN60079-0 ou EN60079-15.
 - Avertissement: Risque d'explosion – La substitution de composants risque d'annuler l'aptitude pour Classe I, Division 2.
 - Avertissement: Risque d'explosion – Ne pas déconnecter cet appareil ou ajuster le potentiomètre avant de l'avoir mis hors tension ou d'avoir déterminé que la zone est classée comme non dangereuse.

- 2. Description de l'appareil (Fig. 1)**
- (1) Connecteur bornier d'entrée
 - (2) Connecteur bornier de sortie
 - (3) Potentiomètre de réglage de tension continue (CC)
 - (4) LED de contrôle d'alimentation CC (verte)
 - (5) Rail de montage universel

- 3. Montage (Fig. 2)**
- Le bloc d'alimentation peut être monté sur rail DIN de 35 mm selon l' EN60715. Pour le montage vertical, le dispositif doit être installé avec le bornier d'entrée du coté gauche.

- L'appareil est livré prêt à installer.
- Encliquetez le sur le rail DIN comme indiqué à la Fig. 2:
1. Inclinez l'appareil légèrement vers le haut et placez le sur le rail DIN.
 2. Poussez le vers le bas jusqu'en butée.
 3. Appuyez sur la face inférieure de l'appareil pour le verrouiller en place.
 4. Secouez légèrement l'appareil pour vérifier qu'il est bien fixé.

- 4. Démontage (Fig. 3)**
- Pour démonter l'appareil, tirez ou faites coulisser le loquet vers le bas comme indiqué à la Fig. 3, faites coulisser l'appareil dans la direction opposée, relâchez le loquet et enlevez l'appareil du rail.

- 5. Raccordements**
- Les connecteurs de bornier permettent de raccorder facilement et rapidement.

Vous pouvez utiliser du câble souple (conducteurs torsadé) ou rigide avec les sections suivantes:

Tableau 1				
Référer à la Fig. 1:	Souple / Rigide		Couple de serrage	
	(mm²)	(AWG)	(kgf-cm)	(lb in)
(1)	0,82-8,4	18-8	9,4	8,1
(2)	3,3-5,3	12-10	9,4	8,1

Le câble doit être dénudé sur 7 mm pour assurer une connexion fiable et résistante au choc (voir Fig. 4 (1)). Merci de s'assurer que les fils sont entièrement insérés dans le connecteur comme montré en Fig. 4 (2).

- Les normes EN60950 / UL60950 et EN62368 / UL62368 stipulent d'utiliser une bague pour les câbles souples. Les normes UL stipulent d'utiliser des conducteurs cuivre prévus pour une température de service d'au moins:
1. 60°C, 60°C / 75°C pour les Etats-Unis et
 2. d'au moins 75°C pour une température ambiante de moins de 50°C et d'au moins 90°C pour une température ambiante dépassant 50°C pour le Canada.

- 5.1. Raccordement d'entrée (Fig. 1, Fig. 5)**
- Utilisez les bornes L1, L2, L3 et PE (voir Fig. 5) pour raccorder en 3 x 400-500Vca. Le raccordement aux divers types de réseau est représenté à la Fig. 5.

En cas de défaillance de phase, l'appareil peut fonctionner en régime non dégradé à capacité nominale.

L'unité est protégée par un fusible interne (non remplaçable) sur les PIN L1, L2 et L3, qui ont été testé et approuvé sur 20 A (UL) et 16 A (IEC) la connexion avec des équipements externes ne nécessite pas de protection supplémentaire. Une protection externe est seulement exigé si le courant de charge est supérieur aux caractéristiques d'ampacités mentionnés. Ainsi, si un dispositif de protection externe est nécessaire, on doit utiliser une fonction disjoncteur d'une valeur minimale de 16 A « B- » ou 8 A « C- ».



Le fusible interne ne doit pas être remplacé par l'utilisateur. En cas de défaut interne, vous devez retourner l'appareil au fabricant pour examen.

- 5.2. Raccordement de sortie (Fig. 1 (2))**
- Utilisez les bornes à vis « + » et « - » pour relier au 24Vcc.
- La sortie délivre un courant en 24Vcc. La tension de sortie peut être réglée entre 24 et 28Vcc à l'aide du potentiomètre. Le voyant DEL OK vert indique le bon fonctionnement de la sortie (Fig. 1 (4)). L'appareil est équipé d'une protection de court-circuit et contre les surcharges, ainsi que d'une protection contre les surtensions réglée à 35Vdc.

- 5.3. Courbe caractéristique de sortie**
- L'appareil fonctionne normalement dans les conditions nominales de l'alimentation. En cas de court-circuit ou de surcharge, la tension et l'intensité de sortie chutent (I_{OL} ou $I_{SC} > I_{NOM}$ (150%)). La tension secondaire diminue puis rebondit jusqu'à l'élimination du court circuit ou de la surcharge côté secondaire.

- 5.4. Comportement thermique (Fig. 6)**
- Si la température ambiante dépasse 50°C (Verticale), la capacité de sortie doit être réduite de 2.5% par degré Celsius d'accroissement de la température et de +70°C à +80°C (Verticale), la capacité de sortie doit être réduite de 5% par degré Celsius d'accroissement de la température). Si la capacité de sortie n'est pas réduite lorsque $T_{amb} > 50^{\circ}C$, l'appareil s'arrête et passe en mode de protection thermique, c'est-à-dire qu'il passe en régime de rebondissement et qu'il redémarrera lorsque la température ou la charge auront été suffisamment réduites pour rétablir les conditions nominales de fonctionnement.

FRANÇAIS

Données techniques

Entrée (CA)	
Tension nominale et fréquence	3 x 400-500Vca / 50-60Hz ou 500Vcc (uniquement pour ITE)
Plage de tension	320-600Vca (plage d'entrée CC 450-800V)
Plage de Fréquence	47-63Hz
Courant nominal	< 1,00A à 3 x 400Vca < 1,00A à 500Vcc
Limitation du courant démarrage (+25°C, démarrage à froid)	Source AC < 3KVA: < 50A à 3 x 400Vca & 3 x 500Vca Source AC < 18KVA: < 120A à 3 x 400Vca & 3 x 500Vca
Temps de maintien	> 20ms à 3 x 400Vca & 3 x 500Vca
Délai de mise sous tension	< 1 sec.
Fusible interne	T 3,15A / 500V
Courant de fuite	< 3,5mA
Sortie (CC)	
Tension nominale U_n / tolérance	24Vcc ± 2%
Plage de réglage de tension	24-28Vcc (puissance max. ≤ 480W)
Courant nominal	20A
Derating	> 50°C (2.5% / °C), > 70°C (5% / °C) Verticale
Démarrage sous charge capacitive	Max. 10,000µF
Consommation max. à vide / charge nominale	53W
Rendement (à 400Vca & 500Vac et valeurs nominales)	> 90.0% à 3 x 400Vca & 3 x 500Vca
Ondulation résiduelle / comm. crête (20MHz) (aux valeurs nominales)	< 50mVpp / < 150mVpp
Montage en parallèle	DRR-20□ / DRR-40□ / Avec Diode ORing
Caractéristiques générales	
Boîtier	Aluminium
Signalisation	LED verte «DC OK»
MTBF	> 500,000 heures suivant Telcordia
Dimensions (H x l x L)	121 mm x 140 mm x 117,3 mm
Poids	1,35 kg
Type de connexion	Bornes à vis
Longueur à dénuder	7 mm
Température de travail (température d'environnement)	-25°C à +80°C (Déclassement de puissance selon Fig. 6)
Température de stockage	-25°C à +85°C
Humidité à 25°C, sans condensation	< 95% HR
Vibrations (hors fonction)	10 à 500Hz, 0.35 mm acc. 30 mS² une amplitude (3G max.) pendant 60 min sur les 3 axes - selon IEC60068-2-6
Résistance au choc (hors fonction, omnidirectionnelle)	30G (300 mS²) selon IEC60068-2-27
Degré de pollution	2
Altitude (en fonctionnement)	2000 mètres pour applications industrielles 2500 mètres pour applications ITE
Classe d'atmosphère	3K3 selon EN60721
Sécurité	
Protection contre les surtensions transitoires	VARISTOR
Limitation d'intensité sur court-circuit	$I_{SC\ max} = 150\%$ de la puissance de sortie max.
Protection contre les surtensions internes	Oui
Tension d'isolation entrée / sortie entrée / PE sortie / PE	4.0KVca 2.0KVca 1.5KVca
Degrée de protection	IP20
Classe de protection	Classe I avec raccordement PE

中文

安装注意事项

- 1. 安全指南**
- 在连接或断开电源之前，请先关闭主电源。以免有爆炸的危险！
 - 为了确保拥有足够冷却对流，电源上下需保留 50 mm 以上之空间，电源之间需保留 5 mm 或更大的距离。
 - 注意，由于环境温度和电源负载的原因，电源外壳可能会变得非常热，注意燃烧的风险！
 - 在连接或断开接线端子之前，必须关闭主电源！
 - 请确保无任何外来异物进入电源内部！
 - 断开主电源后，危险电压至少存在 5 分钟。
 - 电源产品是内置式设计使用，必须安装在无导电污染物的柜体或室内（无冷凝环境）。

- **注意：**“只适合在受管制的环境中使用”。

- 仅适用于 DRP024V480W3BA 的型号:
- Hazardous Location / ATEX: cCSAus [Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4, Ta = -25°C to +80°C (> +50°C derating)]
 - (E) II 3G Ex nA IIC T4 Gc, Ta = -25°C to +80°C (> +50°C derating) Certificate No. EPS 13 ATEX 1 575 X
 - 电源必须安装在符合 IP54 标准的机箱或机柜内。机箱或机柜也必须符合 EN60079-0 或 EN60079-15 的标准。
 - 警告：“爆炸危险性- 替换零件可能导致 Class I, Division 2 的安规无效”。
 - 警告：“爆炸危险性- 请勿在电源完全关闭之前或有关环境已确保安全之前断开或调整设备的电位器”。

- 2. 产品描述 (Fig. 1)**
- (1) 输入电压连接端子
 - (2) 输出电压连接端子
 - (3) DC 电压调整器
 - (4) DC OK 显示灯（绿色）
 - (5) 通用导轨安装模块

- 3. 安装 (Fig. 2)**
- 遵循 EN60715，电源供应电器可以被安装在 35 mm 的导轨上。以垂直安装的电源安装之后，输入连接端子需朝左侧。

- 所有出货电源可即时安装。
- 按照图 Fig. 2，把电源供应器安装在导轨上。
1. 将电源稍微向上倾斜。
 2. 往下推移直到停止。
 3. 用力推按电源下端使之锁住。
 4. 轻轻摇晃电源以确定已经妥当安装。

- 4. 拆卸 (Fig. 3)**
- 拆卸时，将电源安装栓拉下，如 Fig. 3 所示，然后从相反方向拉出电源，释放安装栓，便可以将电源从导轨上拉出。

- 5. 电线连接方法**
- 电源连接端子以便于简单快速的接线。

电线的型号可使用多股或实心。可以使用以下多股或实心的电线：

Refer to Fig. 1:		多股/实心电线		扭矩	
		截面积 (mm²)	电线规格 (AWG)		
(1)		0.82-8.4	18-8	9.4	8.1
(2)		3.3-5.3	12-10	9.4	8.1

为了确保接线可靠及耐冲击，剥线长度需维持在 7 mm，推荐如图 Fig. 4 (1))。请确保电线依据 Fig. 4 (2) 插入连接端子。

- 为了遵循 EN60950 / UL60950 与 EN62368 / UL62368，使用多股型电时需使用线鼻子。使用能够适应以下操作温度的铜制电线：
1. 在美国 60°C, 60°C / 75°C。
 2. 加拿大: 环境温度低于 50°C 使用 75°C 的规格电线；环境温度超过 50°C 90°C 的规格电线。

- 5.1. 输入端接线方式 (Fig. 1, Fig. 5)**
- 使用 L1, L2, L3 和 PE 连接输入连接端子以建立 3 x 400~500Vac 之接线。图 Fig. 5 示出多种不同的连接方式。

此电源在火线使用内置保险丝做保护（不可更换）。在 L1, L2, L3 三根火路上未有额外保护装置下，已通过 20A (UL) 与 16A (IEC) 的认证测试。外部保护线路装置需要大于以上电流时才可以被使用。因此如果外部线路必须需要使用断路器时，推荐 16A, B 型或 8A, C 型此参数以上的断路器必须使用。



如果发生内部故障，使用者请勿自行更换内部保险丝，请将电源退回厂商维修。

- 5.2. 输出端接线方式 (Fig. 1)**
- 请将 24Vdc 负载接至 “+” 和 “-” 螺丝连接端子。通过电压调整器，调整在 24-28Vdc 之正常范围内。
- 绿色 DC Ok 显示灯亮起时表示电源正常运行 (Fig. 1)。
- 电源有短路和过载保护和过压保护，过电压点不超过 35Vdc。

- 5.3. 输出特性曲线**
- 在正常输入电压及输出负载下正常工作。当发生短路或者过载时，电压和电流将停止输出。输出电压将重复波动直到输出电压上短路或者过载状况解除。

- 5.4. 环境性能 (Fig. 6)**
- 当环境温度在 +50°C（垂直安装）以上时，环境温度每增加一摄氏，输出功率容量需减少 2.5%。在 +70°C 至 +80°C（垂直安装）以上时，环境温度每增加一摄氏，输出功率容量需减少 5%。当输出功率容量在 $Amb > 50^{\circ}C$ 时未减少，电源将会自动进入过温度保护模式。即电源将会进入打嗝模式，当 Amb 降低或者负载减少到足够低时，电源会恢复正常工作模式。


中文

技术数据及规格

输入数据 (AC)	
额定输入电压和频率	3 x 400-500Vac / 50-60Hz 或 500Vdc (for ITE only)
输入电压范围	320-600Vac (DC input range 450-800Vdc)
频率范围	47-63Hz
额定输入电流	< 1.00A @ 3 x 400Vac < 1.00A @ 500Vdc
浪涌电流 (+25°C, 冷启动)	< 50A @ 3 x 400Vac & 3 x 500Vac, AC Source capability up to 3KVA < 120A @ 3 x 400Vac & 3 x 500Vac, AC Source capability up to 18KVA
保持时间	> 20ms @ 3 x 400Vac & 3 x 500Vac
开机时间	< 1 sec.
内部保险丝	T 3.15A / 500V
漏电流特性	< 3.5mA
输出数据 (DC)	
额定输出电压 / 误差范围	24Vdc ± 2%
输出电压调整范围	24-28Vdc (maximum power ≤ 480W)
额定常输出电流	20A
输出降额	> 50°C (2.5% / °C), > 70°C (5% / °C) in Vertical
可正常开机之最大外加输出电容量	Max. 10,000µF
最大待机损耗 / 最大额定负载损耗	53W
满载效率 (在 400Vac & 500Vac 和正常值)	> 90.0% @ 3 x 400Vac & 3 x 500Vac
残余波/波峰 切换 (20MHz) (在正常值)	< 50mVpp / < 150mVpp
支持直接并联与冗余	DRR-20□ / DRR-40□ / 需加 ORing 二极管
一般数据	
外壳材质	铝合金
LED 信号	DC OK 显示绿色
MTBF	> 300,000 hrs. as per Telcordia
结构尺寸 (高/宽/长)	121 mm x 140 mm x 117.3 mm
重量	1.35 kg
连接方式	螺丝连接
剥除长度	7 mm
环境温度 (运行)	-25°C to +80°C (见图示. 6)
环境温度 (储存)	-25°C to +85°C
环境湿度 (运行), 无冷凝	< 95% RH
振动 (非运行)	10 to 500Hz @ 30 mS² (3G peak); displacement of 0.35 mm; 60 min. per axis for all X, Y, Z directions in acc. with IEC60068-2-6
冲击 (非运行, 各个方向)	30G (300 mS²) in all directions according to IEC60068-2-27
防污染等级	2
海拔高度 (运行)	2000 Meters for industrial application 2500 Meters for ITE application
气候等级	3K3 according to EN60721
安全和保护	
瞬态浪涌电压保护	VARISTOR
短路电流限制大约值	$I_{SC\ max} = 150\%$ of $P_{O\ max}$ typically
内部抑制冲击电压机制	Yes
隔离电压 输入 / 输出 输入 / PE 输出 / PE	4.0KVac 2.0KVac 1.5KVac
防护等级	IP20
电击防护等级	Class I with PE connection



Delta CliQ II
Power Supply
3AC/24VDC/20A

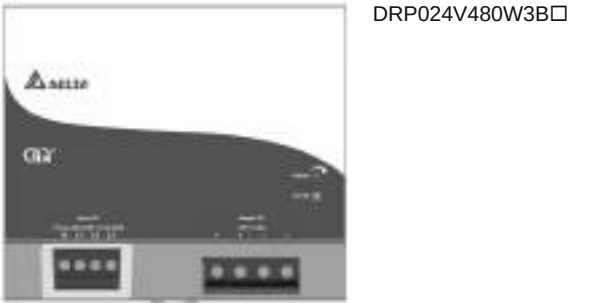

DRP024V480W3B□

- DE Einbauanleitung
EN Installation notes
FR Instruction d'installation
CN 安装注意事项

- DE**
- Das Gerät darf ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften (z.B. VDE, DIN usw.) installiert werden. Lesen Sie diese Betriebs- und Installationsanweisungen aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie dieses Gerät installieren.

- EN**
- The device must be installed by qualified persons only and in accordance with the specific national regulations (e.g. VDE, DIN, etc.). Before installing this unit, read these operating and installation instructions carefully and completely.

- FR**
- Cet appareil ne doit être installé que par du personnel qualifié et conformément aux nomrs nationales en vigueur (VDE, DIN, etc.). Veuillez lire attentivement et intégralement les instructions qui suivent avant de procéder à l'installation

- CN**
- 根据国家法律（如 VDE, DIN 等），此电源必须由合格的人员安装。在安装之前，请仔细阅读这份操作及安装说明书。

www.DeltaPSU.com

Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited
909 Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate,
Tambon Prakasa, Amphur Muang Samutprakarn,
Samutprakarn 10280, Thailand
Tel: (662) 709-2800
Fax: (662) 709-2827
E-mail: info@deltapsu.com

UK Representative:
Delta Electronics Europe Limited
1 Redwood Court, Peel Park Campus,
East Kilbride, Glasgow, G74 5PF, United Kingdom

